
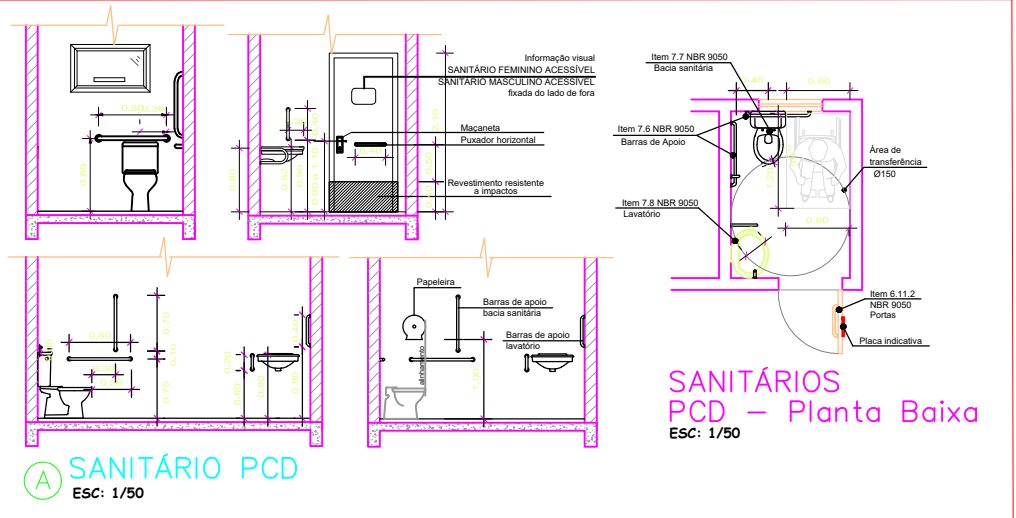


LEGENDA:

PVC Soldável marrom	
	– Joelho 90 (Unifilar/em Planta)
	– Joelho 90 com bucha de latão (Unifilar/em Planta)
	– Luva (Unifilar/em Planta)
	– Tê (Unifilar/em Planta)
TUBULAÇÃO	
	– Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) (Unifilar) 32mm
	– Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) (Unifilar) 25mm

PVC Soldável marrom				
Quant.	Und.	Dimensão	Descrição	
8,589	Barra	25mm	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)	
4,785	Barra	32mm	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)	
2	pc	32mm	Joelho 90	
8	pc	32mmx25mm	Joelho de redução	
15	pc	25mm	Joelho 90	
7	pc	25mm	Tê	
7	pc	32mm	Tê	
2	pc	32mmx25mm	Tê de redução	

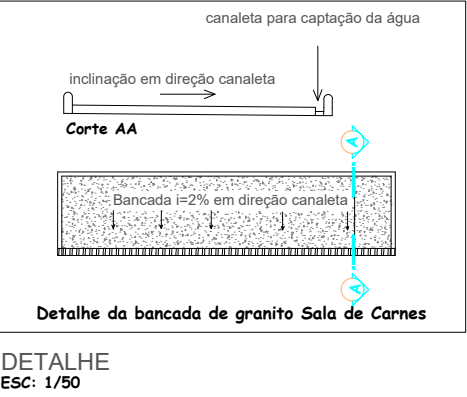

DETALHES GÊNERICOS DE ACORDO COM A NORMA (Dimensões e alturas)


ITEM 6.11.2 (PORTAS) ABNT NBR 9050:2015

6.11.2.6 As portas devem ter condições de serem abertas com um único movimento, e suas maçanetas devem ser do tipo alavanca, instaladas a uma altura entre 0,80 m e 0,90 m do piso, no lado oposto ao lado da abertura da porta. O dispositivo de travamento deve observar o descrito em 4.6.8. Recomenda-se que estas portas ou batentes tenham cor contrastante com a da parede e do piso de forma a facilitar sua localização.

ITEM 7.7 (BACIAS SANITÁRIAS) ABNT NBR 9050:2015

7.7.2.3.3 Bacia com caixa acoplada com barras de apoio ao fundo e a 90° na parede lateral

ITEM 7.7 (INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIOS E BARRAS DE APOIO) ABNT NBR 9050:2015



MUNICÍPIO DE SAUDADES
Endereço: Rua Castro Alves, 279, Centro, Saudades (SC)
CEP: 89868-000
Fone: (49) 3334-3600 e-mail: engenharia@saudades.sc.gov.br
CNPJ: 83.021.881/0001-54

OBRA/LOCAL:
PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SALÃO DA COMUNIDADE SÃO CARLOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC: 197189-4 CAMILA N. G. JAKYMIU	PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SAUDADES ASS. PREFEITO: MACIEL SCHNEIDER		
ESPECIFICAÇÕES: PROJETO HIDRÁULICO, ISOMÉTRICO, LEGENDAS		PRINCHA: 06/08	
ÁREA: 361,90	ESCALA: Indicada	DATA: 09/05/2024	REVISÃO: 01