



QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA TOTAL EDIFICAÇÕES	METRAMENTO (M²)
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO	361,90 m²

LEGENDA DOS SISTEMAS	
	LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO, EQUIPADA COM LÂMPADA LED COM TOMADA EXCLUSIVA 10A
	LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO, EQUIPADA COM LÂMPADA PL-9W/220V, COM TOMADA EXCLUSIVA 10A
	APARELHO DE QUEIMA 5 BOCAS SEM FORNO
	TUBULAÇÃO DE COBRE Ø3/4"
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO (POS 4kg)
	PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	ENCAMINHAMENTO MÁXIMO ATÉ A SAÍDA
	ENCAMINHAMENTO MÁXIMO ATÉ O EXTINTOR

Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento (CMAR)
PISOS:
TODOS OS AMBIENTES DA EDIFICAÇÃO:..... Classe "I"
Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento (CMAR)
TETO/FRONTO:
TODOS OS AMBIENTES DA EDIFICAÇÃO:..... Classe "II-A"
PAREDE/REVESTIMENTO
PAREDES EXTERNAS DA EDIFICAÇÃO:..... Classe "I"
PAREDES INTERNAS DA EDIFICAÇÃO:..... Classe "I"
Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento (CMAR)
COBERTURA FACE SUPERIOR:
TODA A COBERTURA DA EDIFICAÇÃO:..... Classe "I"
Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento (CMAR)
FACHADA:
TODA A FACHADA DA EDIFICAÇÃO:..... Classe "II-A"

NOTAS:

- O TRRF PREVISTO PARA A EDIFICAÇÃO CONFORME IN 14, DEVERÁ SER DE 60 MINUTOS.
- O PROJETO DE PROTEÇÃO ENCONTRA-SE DE ACORDO COM A IN 15.
- O SAL DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS
- O SIE DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS
- USAR PLACA LUMINOSA PARA SAL, A QUAL DEVE PERMANECER CONSTANTEMENTE ILUMINADA DURANTE EVENTOS
- O SIE DEVE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 5 LUX.

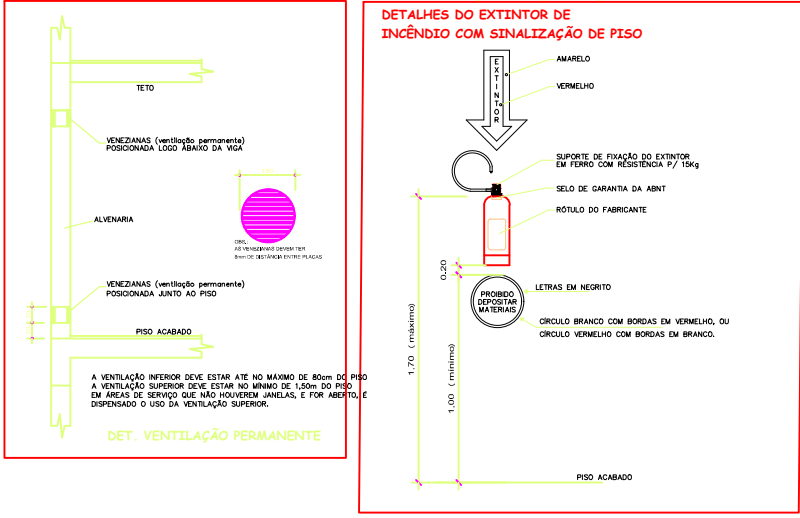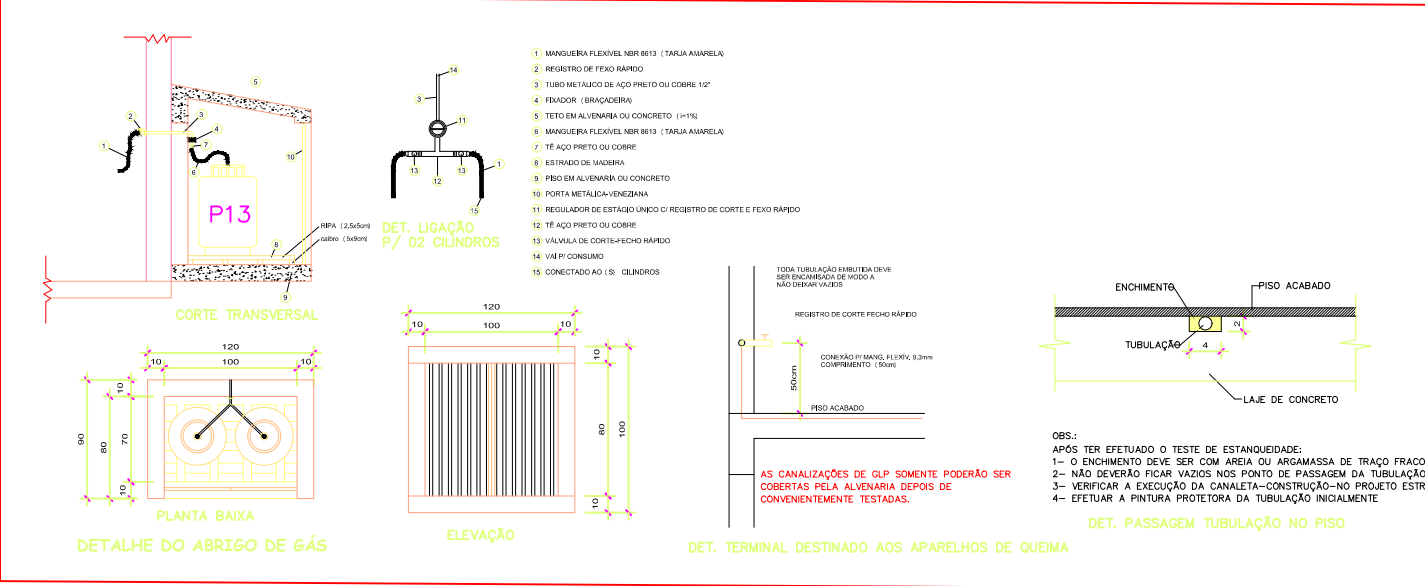

PLANTA BAIXA  
ÁREA .....361,90m²  
ESCALA= 1 : 75

		<b>MUNICÍPIO DE SAUDADES</b> Endereço: Rua Castro Alves, 279, Centro, Saudades (SC) CEP: 89868-000 Fone: (49) 3334-3600 e-mail: engenharia@saudades.sc.gov.br CNPJ: 83.021.881/0001-54	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC: 197189-4 CAMILA N. G. JAKYMIU		PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SAUDADES ASS. PREFEITO: MACIEL SCHNEIDER	
ESPECIFICAÇÕES: PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, DETALHES		PRANCHA: 08/08	
ÁREA: 361,90	ESCALA: Indicada	DATA: 09/05/2024	REVISÃO: 01